67800 211 - 9 / 98 GR

Buderus
HEIZTECHNIK


Οδηγίες συναρμολόγησης

Μεσαίο τμήμα των μονάδων ρύθμισης M 203 για HS 2102 και CM 221 για HS 2105

Συναρμολόγηση

1. Διακόψτε την παροχή ρεύματος στη μονάδα ρύθμισης (μέσω του διακόπτη ασφαλείας της θέρμανσης ή της ασφάλειας).
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μονάδας ρύθμισης.
3. Αφαιρέστε το μεσαίο τμήμα της μονάδας ρύθμισης. Κάμψτε τα πλευρικά ανασχετικά ελάσματος προς τα πλάγια και αφαιρέστε το μεσαίο τμήμα.
4. Αποσυνδέστε το επίπεδο φις.
5. Συνδέστε το επίπεδο φις στη λωρίδα φις του καινούριου μεσαίου τμήματος.

   Προσοχή:
   Πρέπει οπωσδήποτε να προσέξετε ώστε το φις να συνδεθεί ταυτόχρονα και στις δύο πλευρές. Εάν καθυστερήσετε τη σύνδεση, ενδέχεται να καταστραφεί το ηλεκτρονικό κύκλωμα.
6. Τοποθετήστε το μεσαίο τμήμα ξανά στα ανασχετικά του ελάσματος και βιδώστε το κάλυμμα της μονάδας ρύθμισης.
7. Ενεγοποιήστε τη συσκευή και διεξάγετε δοκιμαστική λειτουργία.

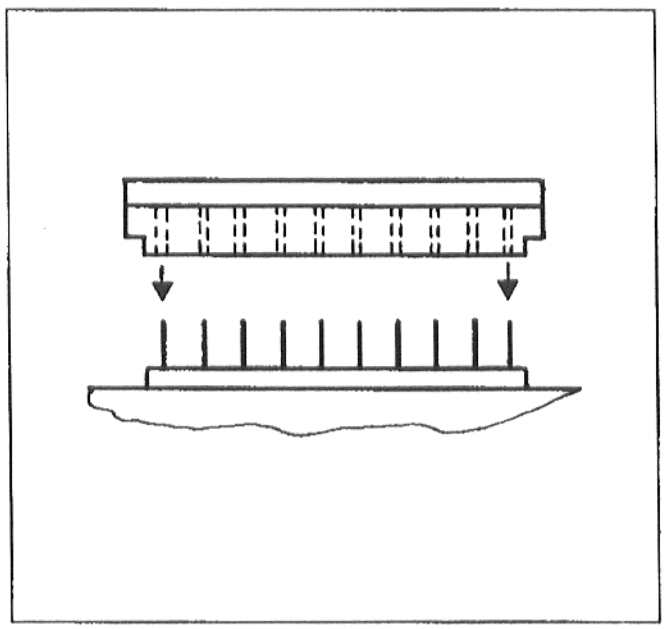

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών !